

CARACTERÍSTICAS/ CHARACTERISTICS

200V-240V - 50/60Hz

Seleccionable
Selectable

IP54/IK10

40.000 horas (L70/B50)
40.000 hours (L70/B50)

Marcado CE
CE marked

Garantía 3 años
3 year warranty

-20°C... +45°C

PF > 0,90

No regulable (solo mediante selección sensor)
Not dimmable (only by sensor selection)

CRI > 80

Clase II
Class II





Sensor crepuscular y de movimiento (radar)
Twilight and motion sensor (radar)



MODELOS/ MODELS

Modelo/ Model	SenseLed 2 25	SenseLed 2 DE 25	SenseLed 2 DS 25	SenseLed 2 DR 25
Código/ Code	800007CCT	800006CCT	800008CCT	800009CCT
ON-OFF				
*Sensor				
Emergencia/ Emergency				
Potencia/ Power	25W/3		25W	
CCT	Seleccionable/ selectable			
Ángulo luminaria/ Luminayre angle	3000K/4000K/5700K 120°			
Eficiencia/ Efficiency	100 lm/W			
Lúmenes/ Lumens	2.500 lm/250 lm		2.500 lm	
Autonomía/ Autonomy	3 horas/ hours		-	
Batería/ Battery	6.4V 1.5Ah (LiFePO4)		-	
Función AUTOTEST/ Selftest function	Si		-	
Ángulo sensor/ Sensor angle	140°			-
Flicker	Sin flicker/ Flicker free			
Peso/ Weight	1,40 Kg			

*Sensor de microondas ajustable con switch/ Microwave adjustable sensor with slide switch

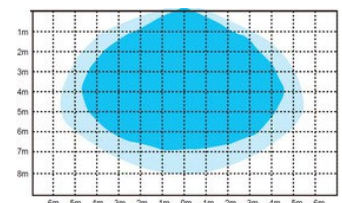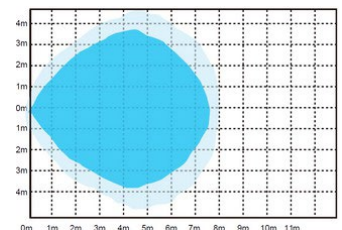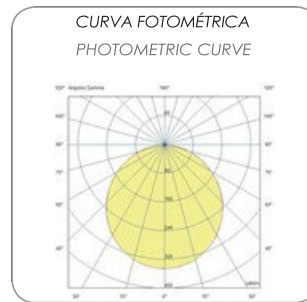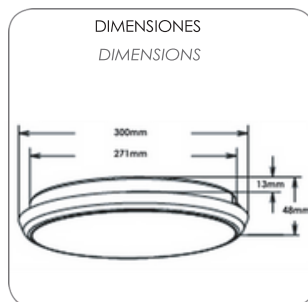

AJUSTE DEL SENSOR/ SENSOR SETTING

Detection Area	
1	
-	100%
ON	50%

Área de detección/ Detection area:

Se puede adaptar la distancia de detección a través del interruptor DIP./ The detection distance can be adjusted via the DIP switch.
Nota/Note: Prueba a 3m de altura con un cuerpo de medida 1,6-1,7m de altura y velocidad de desplazamiento de 1-1,5m/s. Si se modifican estos datos, se modificara el rango de detección a consecuencia. Cuanto más abierto sea el entorno, más cercana será la distancia de detección, contra más estrecho, mayor será la distancia. En entornos estrechos se puede autoexcitar/ Test carried out at 3m high with a body measuring between 1,6-1,7m high and travel speed of 1-1,5m/s. If this data is modified, the detection range will be modified accordingly. The more open the environment, the closer the detection distance, the narrower the environment, the greater the distance. In narrow environments it can self-excite.

Hold Time	
2	3
-	-
-	5s
-	60s
O	N
	3min
N	-
	10mi

Tiempo de espera/ Hold time:

Tiempo que la lámpara permanece al 100 % de iluminación después de que no se detecta movimiento. El tiempo de espera se puede seleccionar con el interruptor deslizante. El conteo del tiempo de espera debe comenzar después de encender e inicializar el sensor./Refers to the time period the lamp remains at 100% illumination after no motion detected. The hold time can be selected by the slide switch. The hold time counting should be started after the sensor is powered on and initialized.

Daylight Sensor	
4	
-	disable
ON	30 lux

Sensor de luz/ Daylight sensor:

Se puede configurar para que solo se encienda por debajo de un umbral de brillo ambiental. Cuando esta Desactivar, encenderá la lámpara cuando se detecte movimiento independientemente del nivel de luz ambiental. El umbral de luz se puede seleccionar a través del interruptor deslizante, puede causar una gran desviación en diferentes lámparas/ It can be set to only turn on below an ambient brightness threshold. When Off, it will turn on the lamp when motion is detected regardless of the ambient light level. The light threshold can be selected through the slide switch, it may cause large deviation in different lamps

Stand-by DIM Level	
5	
-	0%
ON	20%


Nivel de luz en modo Stand-by/ Stand-by dimming level:

Este es el nivel de salida de luz bajo atenuada que le gustaría tener después del tiempo de espera en ausencia de personas. Cuando se habilita el modo Stand-by el sensor de luz se desactiva / This is the dimmed low light output level you would like to have after the hold-time in the absence of people. When Stand-by mode is enabled the light sensor is deactivated.

Stand-by period	
6	
-	∞
ON	15 min

Tiempo en modo Stand-by/ Stand-by period:


Este es el período de tiempo que le gustaría mantener en el nivel de salida de luz bajo antes de que se apague por completo en caso de ausencia prolongada de personas./ This is the time period you would like to keep at the low light output level before it is completely switched off in the long absence of people.



INSTALACIÓN/ INSTALLATION

La instalación debe hacerse por personal autorizado, trabajando siempre con la tensión de red desconectada/ *The installation must be done by authorized personnel, always working with the mains voltage disconnected.*


Verificar siempre que la tensión de red de la instalación es del valor adecuado a la entrada del driver/ *Always check that the mains voltage of the installation is the correct value for the driver input.*




Quitar el tornillo y sacar el soporte/
Remove screw, take out bracket.



Inserte el taco en el techo y fije el soporte con el tornillo en el techo/
Knock-in the plastic anchor into ceiling and fix bracket with screw into the ceiling.

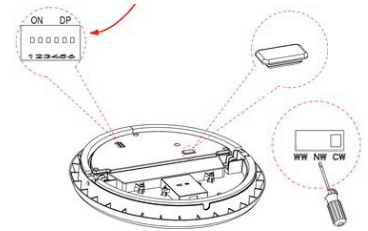


Seleccione la configuración del sensor y temperatura de color(CCT) antes de montarlo en el techo o la pared/ *Select sensor and color temperature(CCT) settings before mounting to ceiling or wall.*

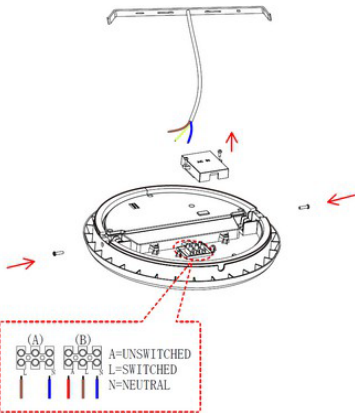

(A) Diagrama de cableado solo para función de NO emergencia/ *Wiring diagram only for NON-emergency function light.*

(B) Diagrama de cableado solo para función de emergencia/ *Wiring diagram only for emergency function light.*



Instalar la luminaria en el lugar correcto/
Mount ceiling light into the right place.


MANTENIMIENTO/ MAINTENANCE

Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento asegurarse de que la Red esté desconectada/ *Before carrying out any maintenance operation, make sure that the Network is disconnected.*

Realizar una limpieza periódica de la luminaria asegura un correcto funcionamiento de la misma y un aumento de su vida útil/ *Carrying out a regular cleaning of the luminaire ensures a safe operation of the same and an increase in hours of life.*

Los componentes del circuito LED sustituidos deben ser reciclados de forma adecuada/ *Replaced LED circuit components must be recycled properly.*

ESQUEMA DE CONEXIONES/ CONNECTION SCHEME

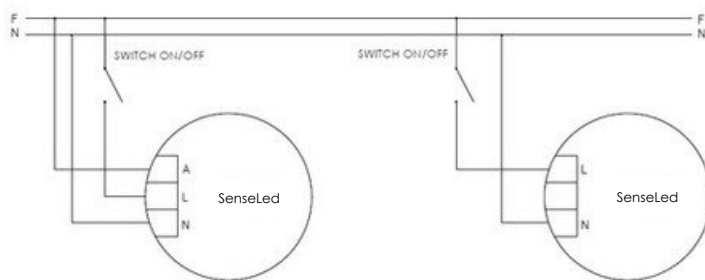

SenseLed 2 25/ DE 25

SenseLed 2 DS/DR 25